


ATTENTE AU SOL FOURREAU Ø100
Evacuation Ø40
(siphon à la charge du Maître d'oeuvre)

CABLE ELECTRIQUE longueur 2.5 mètres
puissance 1 kW 240v 50 Hz MONO + T
Protection de ligne non fournie:
Disjoncteur 5A courbe D + Différentiel 30mA

ATTENTES AU SOL
Eau sanitaire chaude 1/2" Mâle DN15
Eau sanitaire froide 1/2" Mâle DN15

ATTENTE AU SOL FOURREAU Ø100
Evacuation Ø40
(siphon à la charge du Maître d'oeuvre)

CABLE ELECTRIQUE longueur 2.5 mètres
puissance 1 kW 240v 50 Hz MONO + T
Protection de ligne non fournie:
Disjoncteur 5A courbe D + Différentiel 30mA

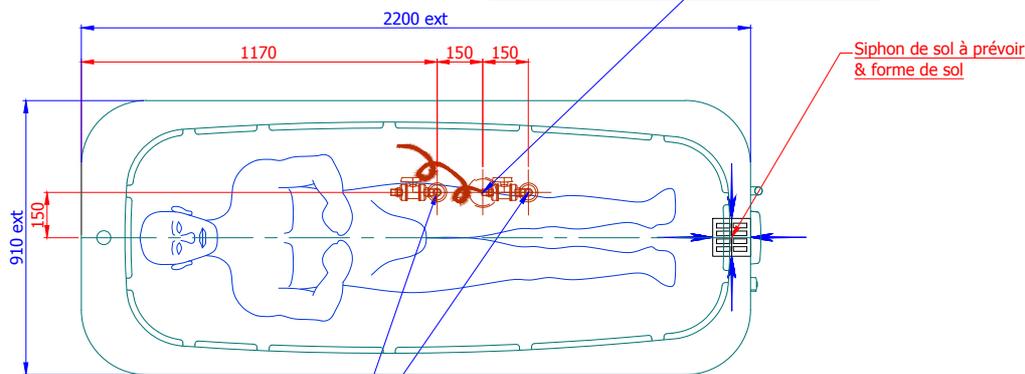

ATTENTES AU SOL
Eau sanitaire chaude 1/2" Mâle DN15
Eau sanitaire froide 1/2" Mâle DN15

Réf. fabrication:		WATERMASS SUR BASE "TABLE D'IMÉ II" ENCOMBREMENT
Réf. origine: 07.338	Ind.:	
Date: 24.05.12	Ech.:	
Dessiné par: B.P.	Vérif par:	Client:
 3, rue de Lomagne - Z.I. Marclan - 31600 MURET - Tél : 05.61.51.93.20 - Fax : 05.61.56.82.05 Le présent document peut être modifié sans préavis		